

LEGENDA

Przewody instalacji c.o. - zasilanie

Przewody instalacji c.o. - powrót

Średnice przewodów

Oznaczenie pomieszczenia
Oznaczenie grzejnika
Moc grzewcza grzejnika

Oznaczenie pomieszczenia
Powierzchnia pomieszczenia
Temperatura w pomieszczeniu
Moc grzewcza


Oznaczenie podłogi grzewczej
Powierzchnia pomieszczenia
Rozstaw przewodów w płęti
Długość pętle
Uzyskana moc grzewcza

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego

Grzejnik łazienkowy

Uwaga: Nie opisane przewody wod. wykonać jako PE 16 x 2,0

Uwaga: Nie opisane przewody wod. wykonać jako PE 16 x 2,0

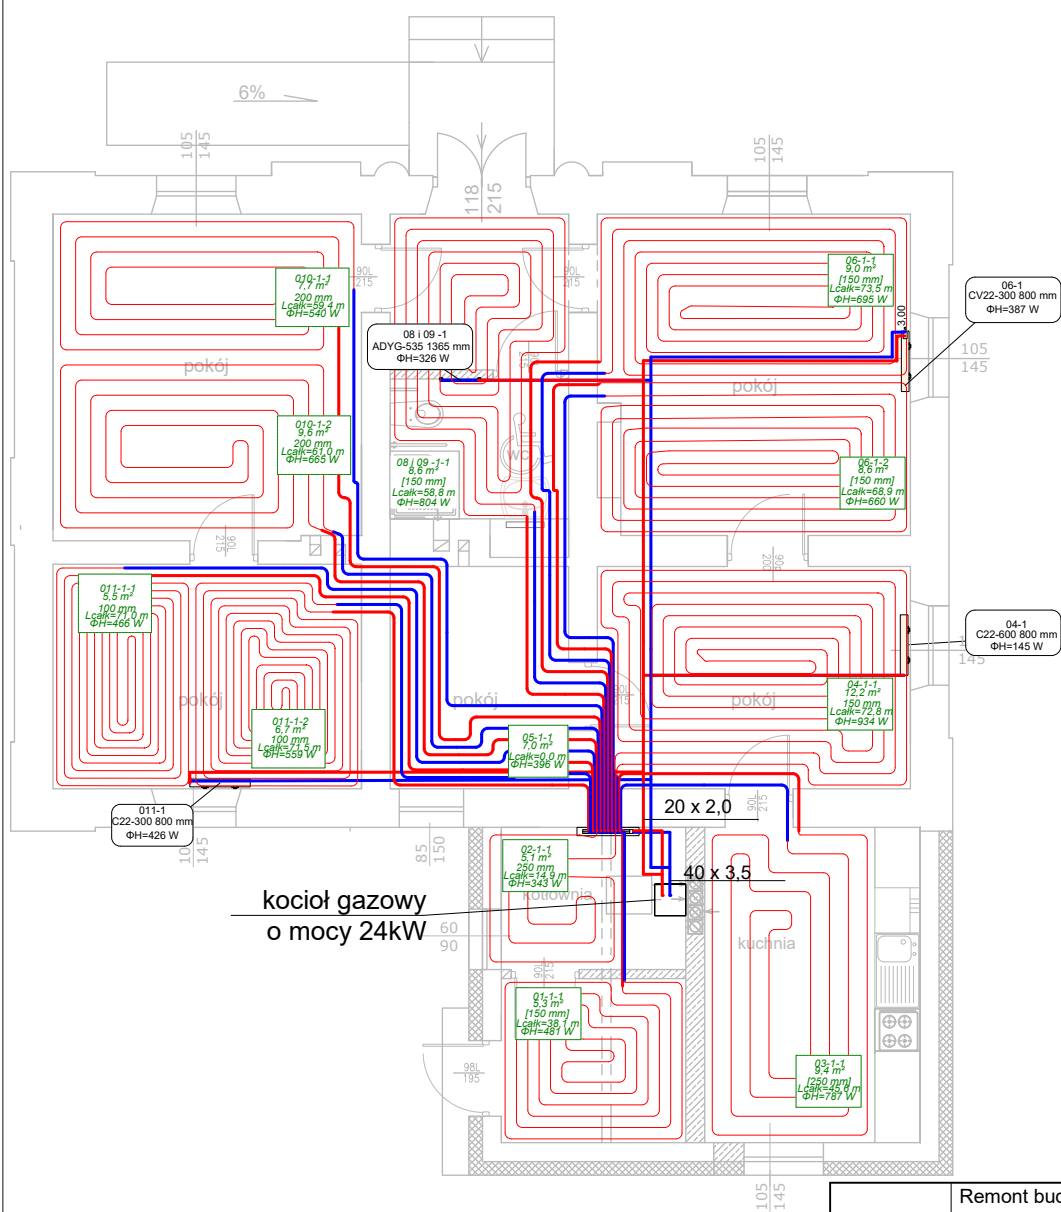

Objekt	Remont budynku mieszkalnego "Droźniczówka" w zabudowie mieszaniowej
STADIUM	Projekt techniczny
ADRES	18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 26
NAZWA	Rzut instalacji c.o.
NR RYS. :1	DATA: 06.06.2024r. SKALA : 1:100
PROJEKTANT	Damian Wiktorzak, upr. PDL/0075/PWOS/15 spec. sieci i inst. sanit.